
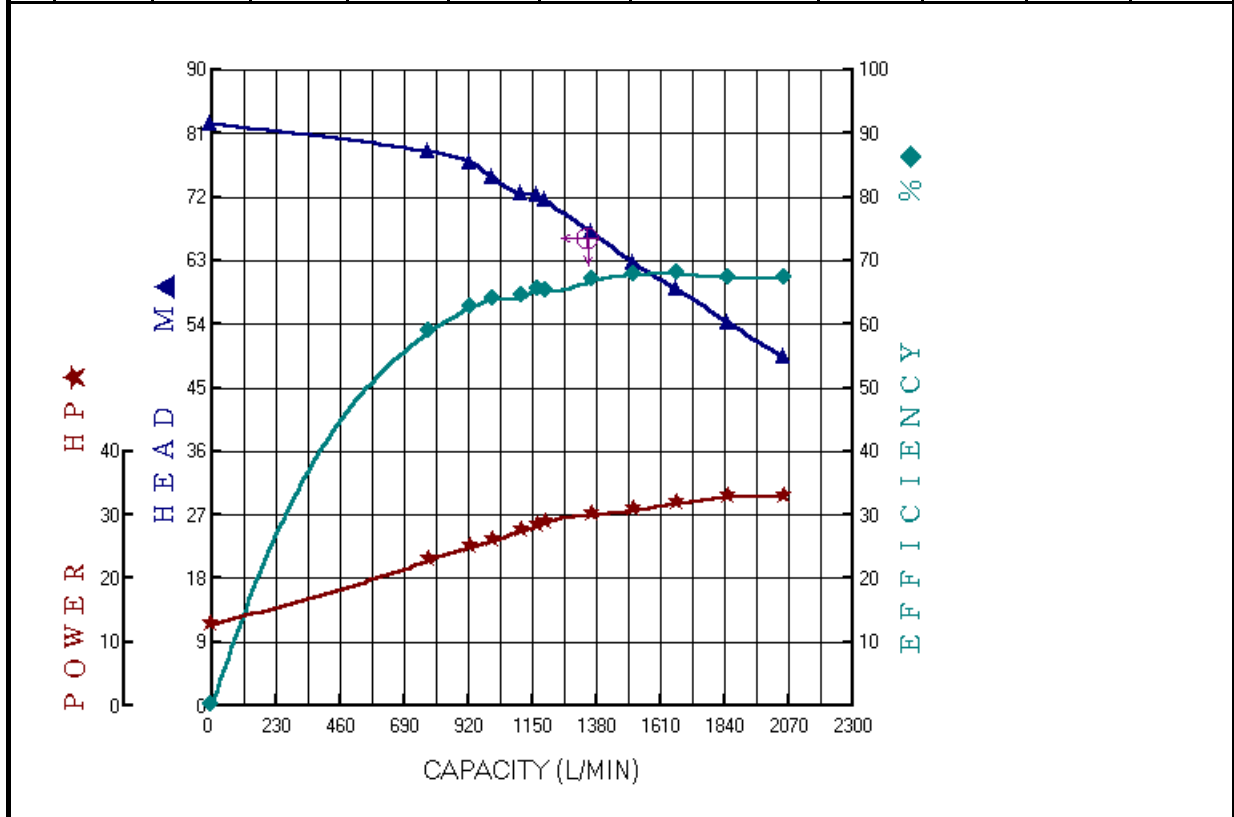


川 源 股 份 有 限 公 司

	固定式消防用加壓離心泵浦 測 試 報 告 FIRE PUMP TEST REPORT			認 可 號 碼 Order No	FP-9203-1
				合 格 判 定 Inspection	OK
機 型 Model	AF-330-100A	額 定 輸 出 Output	30HP	製 造 號 碼 Manu. No.	送審專用
種 類 Type	單向吸入式離心幫浦	揚 程 Head	78/75/73/71/68/66m	機 組 入 口 口 徑 Inlet Dia	100mm
規 格 Specification	3φ x30HPx4Px380Vx4"	流 量 Capacity	780/910/1000/1100/1200/1350l/min	機 組 出 口 口 徑 Outlet Dia	100mm

泵 浦 (Pump)						電 動 機 (Motor)					
序 號	轉 速	揚 程	流 量	水 馬 力	效 率	電 壓	電 流	功 因	入 力	效 率	軸 動 力
	Speed	Head	Cap.	W.HP	Eff	V	I	PF	Input	Eff.	BHP
	RPM	M	L/min	HP	%	V	A		HP	%	HP
1	1760	82.3	0	0.00	0.0	380	27.05	0.582	13.89	91.5	12.71
2	1760	78.4	784	13.44	58.8	380	37.16	0.762	24.98	91.5	22.86
3	1760	76.8	933	15.66	62.6	380	39.92	0.776	27.33	91.5	25.01
4	1760	74.7	1011	16.51	63.8	380	41.12	0.779	28.26	91.5	25.86
5	1760	72.4	1118	17.69	64.3	380	42.52	0.802	30.09	91.5	27.53
6	1760	72.2	1173	18.51	65.4	380	43.27	0.810	30.92	91.5	28.29
7	1760	71.5	1201	18.77	65.2	380	43.96	0.811	31.45	91.5	28.78
8	1760	66.8	1371	20.02	66.9	380	45.43	0.816	32.71	91.5	29.93
9	1760	62.6	1519	20.79	67.7	380	46.39	0.820	33.56	91.5	30.71
10	1760	58.9	1671	21.51	67.9	380	47.81	0.821	34.63	91.5	31.69
11	1760	54.1	1860	22.00	67.2	380	48.97	0.828	35.77	91.5	32.73
12	1760	49.2	2056	22.11	67.3	380	49.10	0.829	35.91	91.5	32.86



主管:
Approved By

試驗員:
Checked By

試驗日期:
Test Date





TYPE AF-330-100A

HP 30

DIS 100(80)

POLE-HZ 4P-60

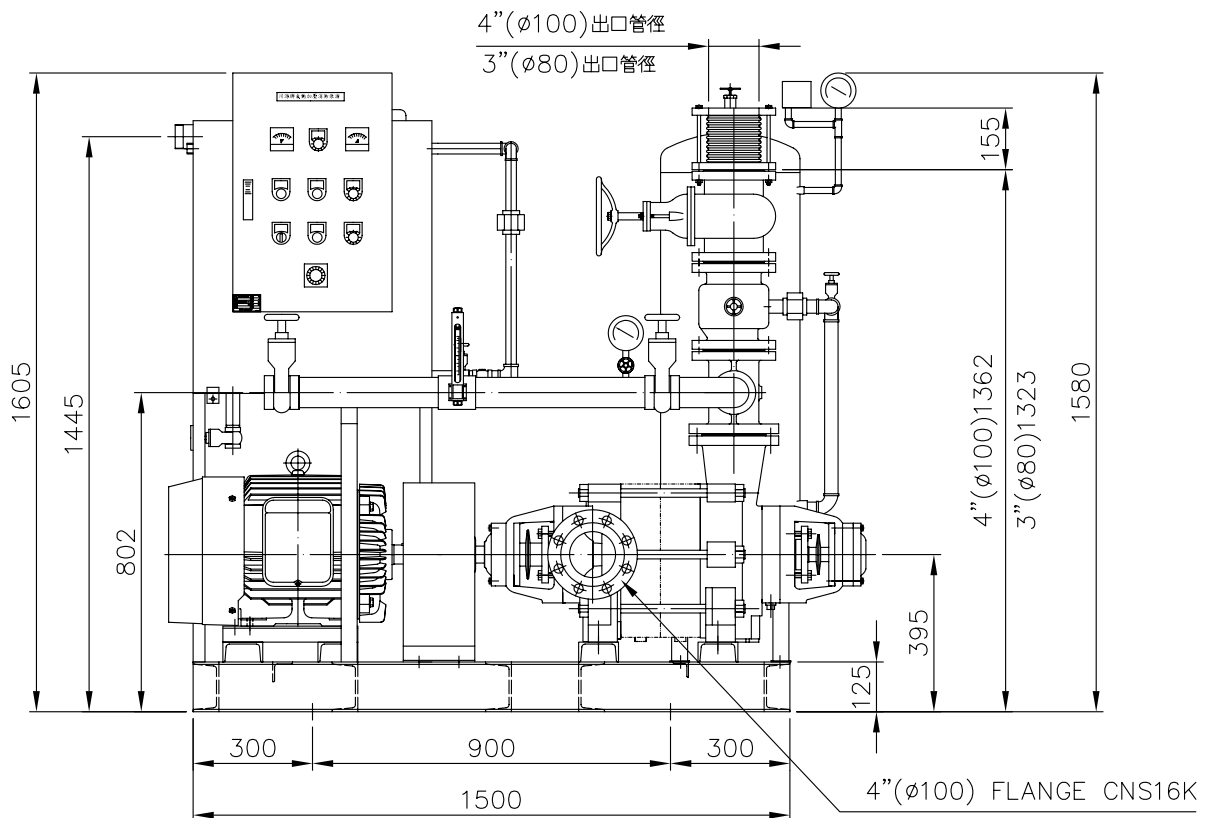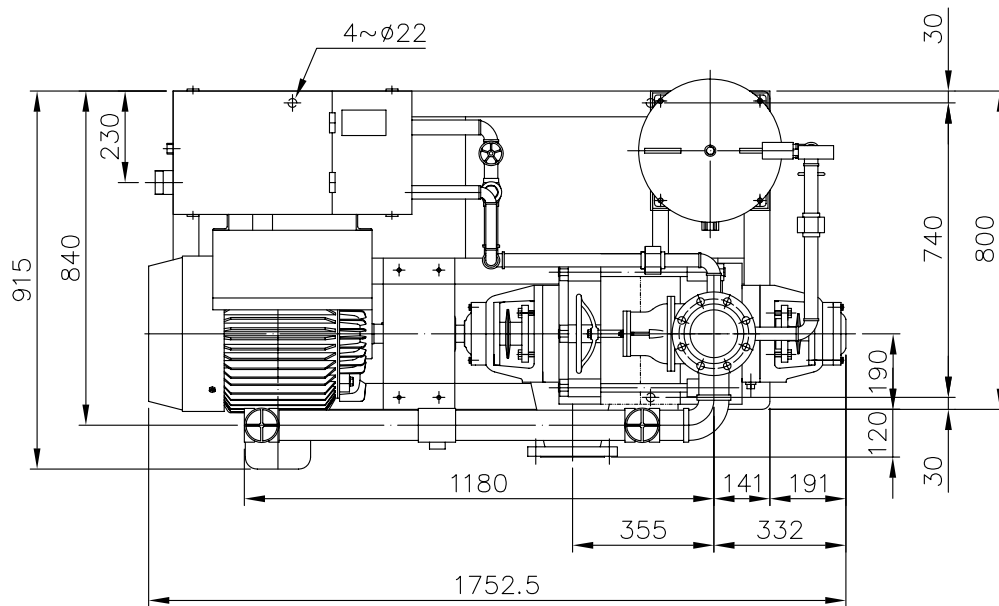

主 系	100TSA-3T	輔 助 系		認 證 性 能						
馬 達	30HP/4P	流 量 計	65A	揚 程(M)	78	75	73	71	68	66
壓力桶	100L	主 幹 管 件 標 準	CNS10K	流 量(L/min)	780	910	1000	1100	1200	1350

消防泵浦機組
FIRE FIGHTING BOOSTER
UNITS

川源股份有限公司

DIMENSION 5W3046M4023030




TYPE AF

HP

DIS

POLE-HZ

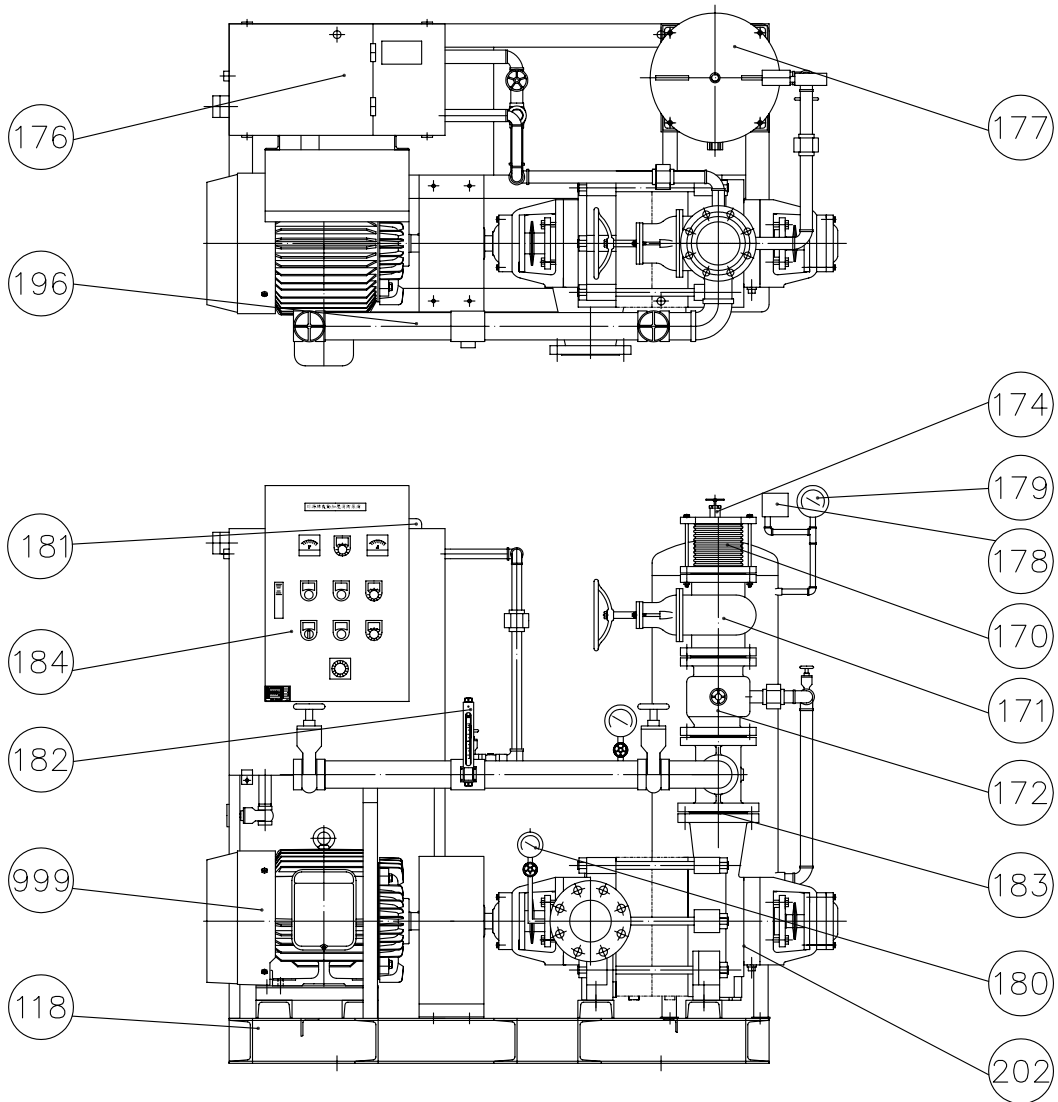

編號	名稱	材質	編號	名稱	材質
118	機座	SS400	180	連成計	—
170	防震軟管	SUS304	181	水位開關	液位式
171	調整閥	FC200/FCD450	182	流量測試計	—
172	逆止閥	FC200/FCD450	183	管接頭	FC200/FCD450
174	安全閥	—	184	控制箱	SS400
176	輔助水槽	SS400	196	流量測試管	SGP
177	壓力桶	SS400	202	泵浦	FC200/FCD450
178	壓力開關	—	999	馬達	
179	壓力錶	—			

自動加壓消防機組

FIRE FIGHTING BOOSTER UNITS

川源股份有限公司

CONSTRUCTION

5M01A-A-3T