
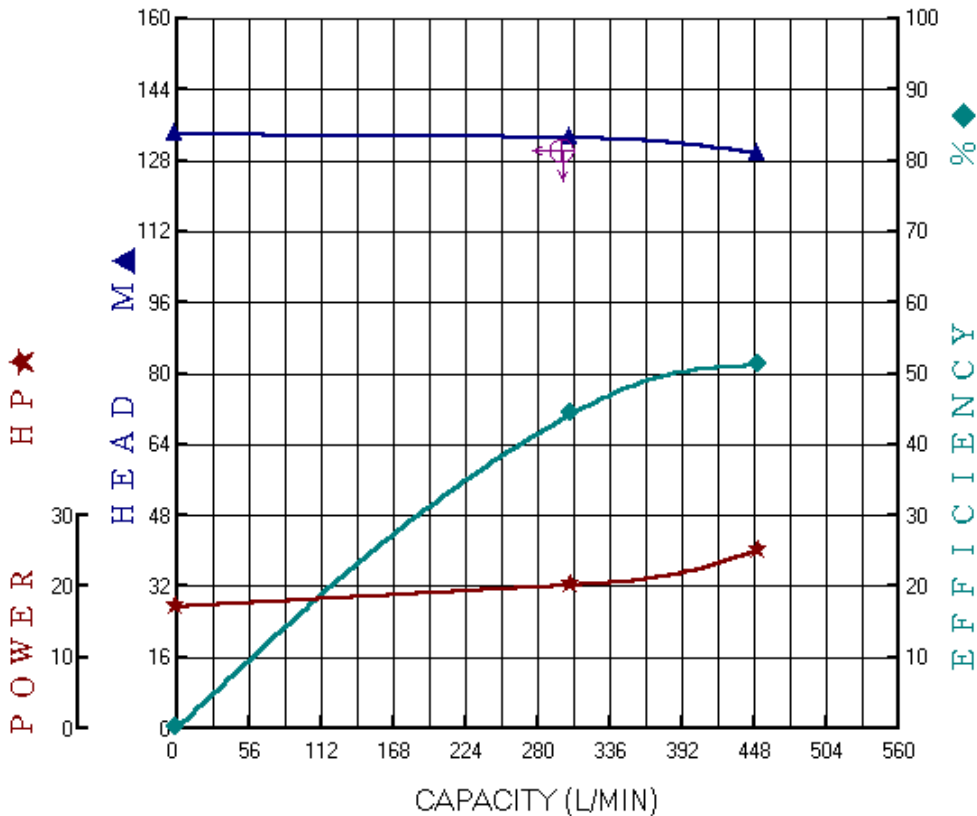


川 源 股 份 有 限 公 司

	固定式消防用加壓離心泵浦 測 試 報 告 FIRE PUMP TEST REPORT			認 可 號 碼 Order No	FP-9203-39
				合 格 判 定 Inspection	OK
機 型 Model	AF-330-100G	額 定 輸 出 Output	30HP	製 造 號 碼 Manu. No.	送 審 專 用
種 類 Type	單向吸入式離心幫浦	揚 程 Head	130 m	機 組 入 口 口 徑 Inlet Dia	100 mm
規 格 Specification	3φ x30HPx2Px220Vx4"	流 量 Capacity	300 l/min	機 組 出 口 口 徑 Outlet Dia	100 mm

泵 浦 (Pump)						電 動 機 (Motor)					
序 號	轉速	揚程	流量	水馬力	效率	電壓	電流	功因	入力	效率	軸動力
	Speed	Head	Cap.	W.HP	Eff	V	I	PF	Input	Eff.	BHP
	RPM	M	L/min	HP	%	V	A		HP	%	HP
1	3535	133.8	0	0.00	0.0	220	44.81	0.822	18.82	91.0	17.13
2	3535	133.1	306	8.90	44.2	220	51.63	0.840	22.16	91.0	20.16
3	3535	129.6	452	12.80	51.1	220	61.60	0.875	27.54	91.0	25.06



OK 主管:
OK Approved By

試驗員:
Checked By

試驗日期:
Test Date




TYPE AF

HP

DIS

POLE-HZ

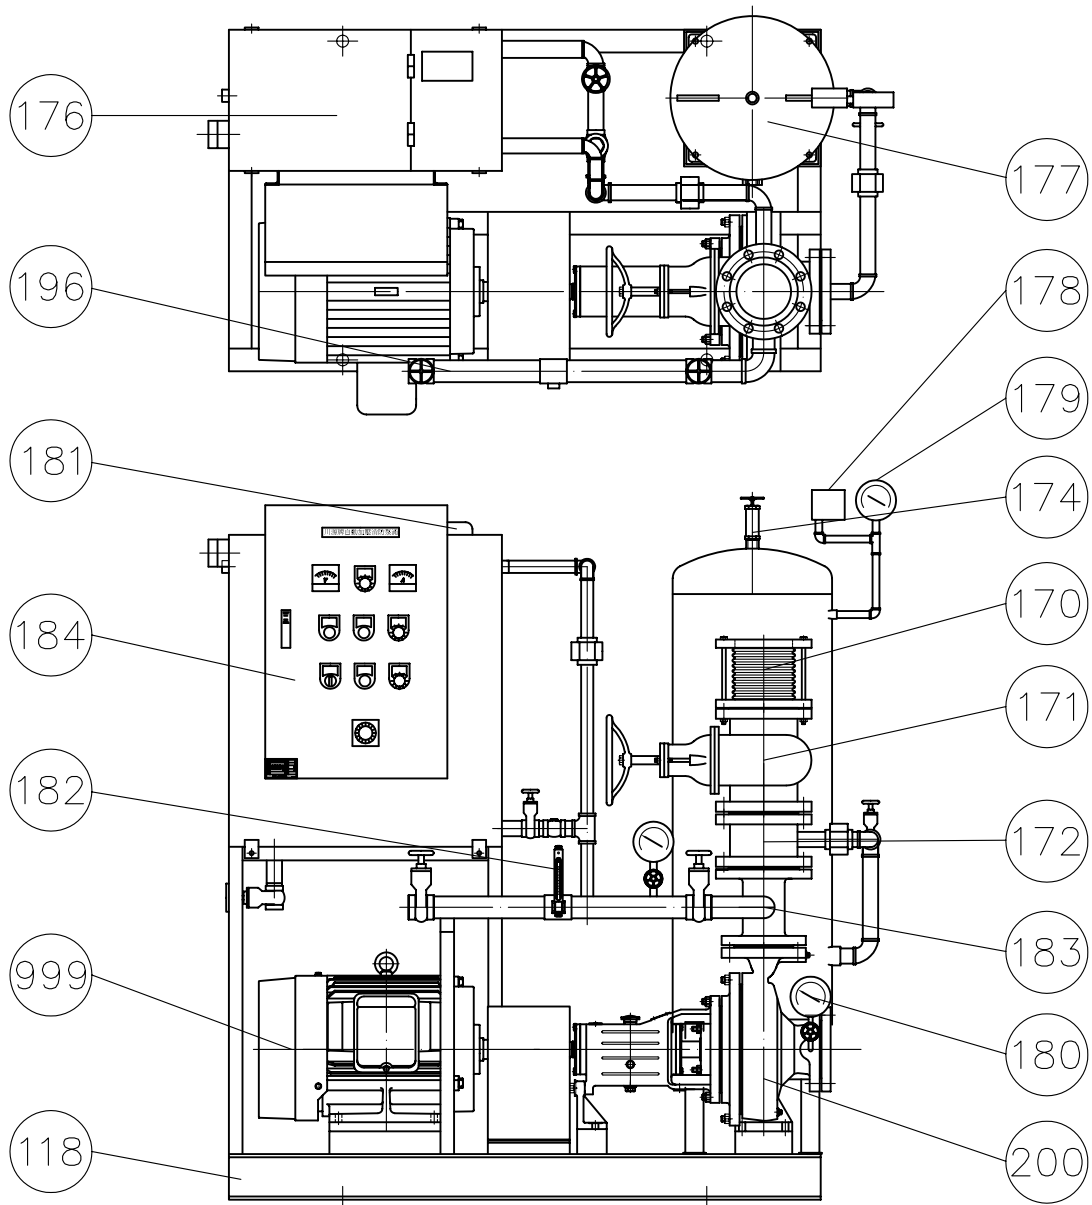

編號	名稱	材質	編號	名稱	材質
118	機座	SS400	180	連成計	—
170	防震軟管	SUS304	181	水位開關	液位式
171	調整閥	FC200/FCD450	182	流量測試計	—
172	逆止閥	FC200/FCD450	183	管接頭	FC200/FCD450
174	安全閥	—	184	控制箱	SS400
176	輔助水槽	SS400	196	流量測試管	SGP
177	壓力桶	SS400	200	泵浦	FC200/FCD450
178	壓力開關	—	999	馬達	
179	壓力錶	—			

消防泵浦機組
FIRE FIGHTING BOOSTER UNITS

川源股份有限公司 CONSTRUCTION

5K02A-A