


# 川 源 股 份 有 限 公 司

	固定式消防用加壓離心泵浦 測 試 報 告 <b>FIRE PUMP TEST REPORT</b>			認 可 號 碼 Order No	FP-9204-16
				合 格 判 定 Inspection	OK
機 型 Model	AF-315-100H	額 定 輸 出 Output	15HP	製 造 號 碼 Manu. No.	送審專用
種 類 Type	單向吸入式離心幫浦	揚 程 Head	91m	機 組 入 口 口 徑 Inlet Dia	100 mm
規 格 Specification	3φ x 15HP x 2Px 220V x 4"	流 量 Capacity	300l/min	機 組 出 口 口 徑 Outlet Dia	100 mm

泵 浦 (Pump)						電 動 機 (Motor)					
序 號	轉 速 Speed	揚 程 Head	流 量 Cap.	水 馬 力 W.HP	效 率 Eff	電 壓 V	電 流 I	功 因 PF	入 力 Input	效 率 Eff.	軸 動 力 BHP
	RPM	M	L/min	HP	%	V	A		HP	%	HP
1	3530	95.8	0	0.00	0.0	220	22.33	0.771	8.80	90.0	7.92
2	3530	91.8	306	6.14	48.6	220	32.51	0.845	14.04	90.0	12.63
3	3530	80.7	452	7.97	49.9	220	40.32	0.862	17.76	90.0	15.98

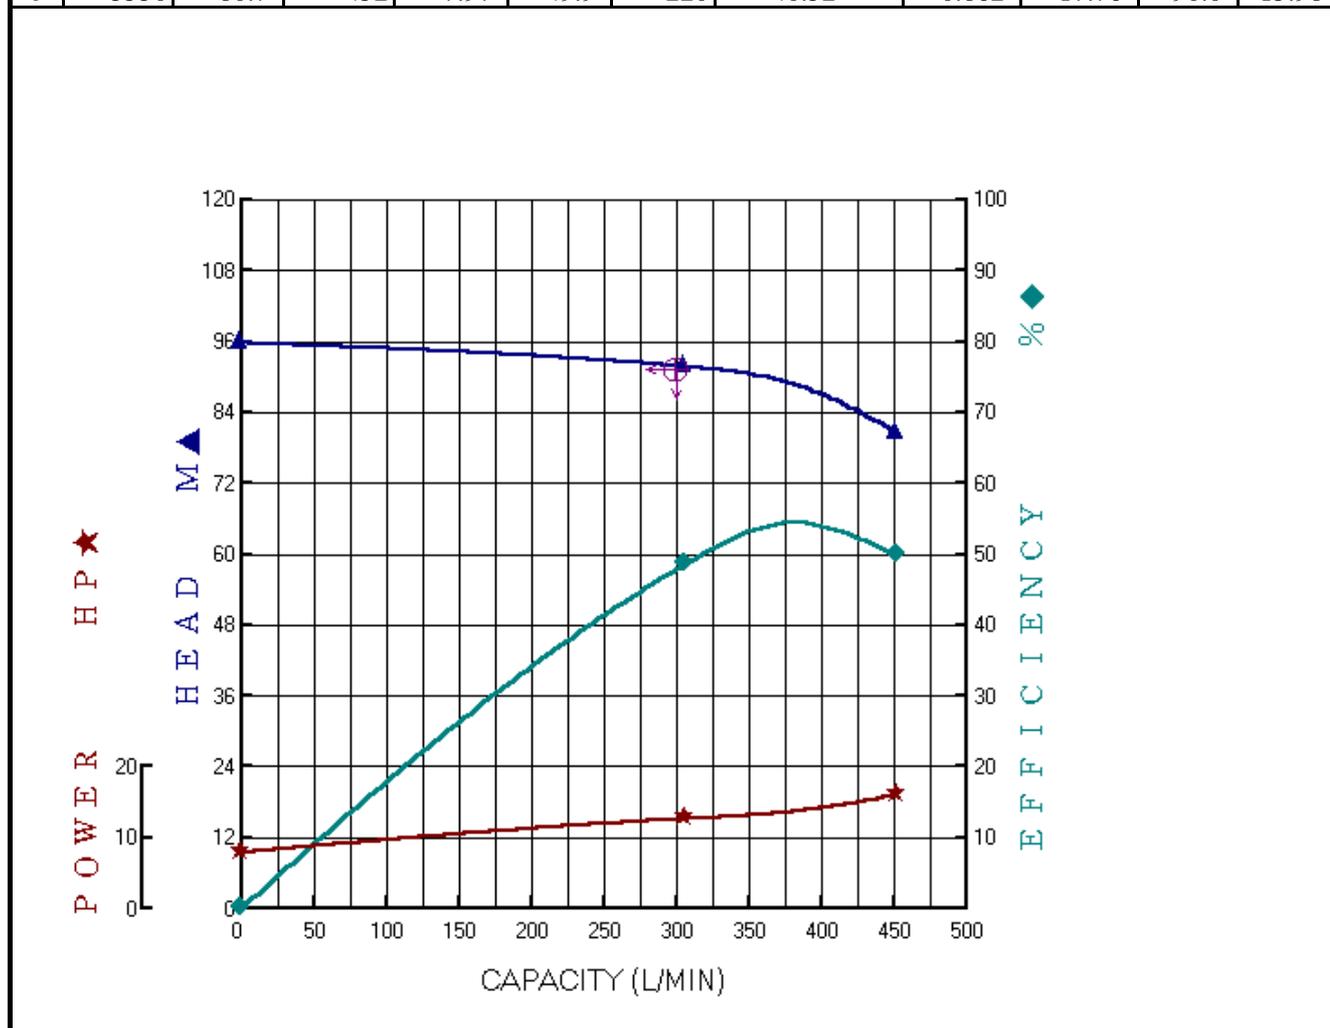

OK 主管:  
OK Approved By

試驗員:  
Checked By

試驗日期:  
Test Date





TYPE AF-315-100H

HP 15

DIS 100(80)

POLE-HZ 2-60

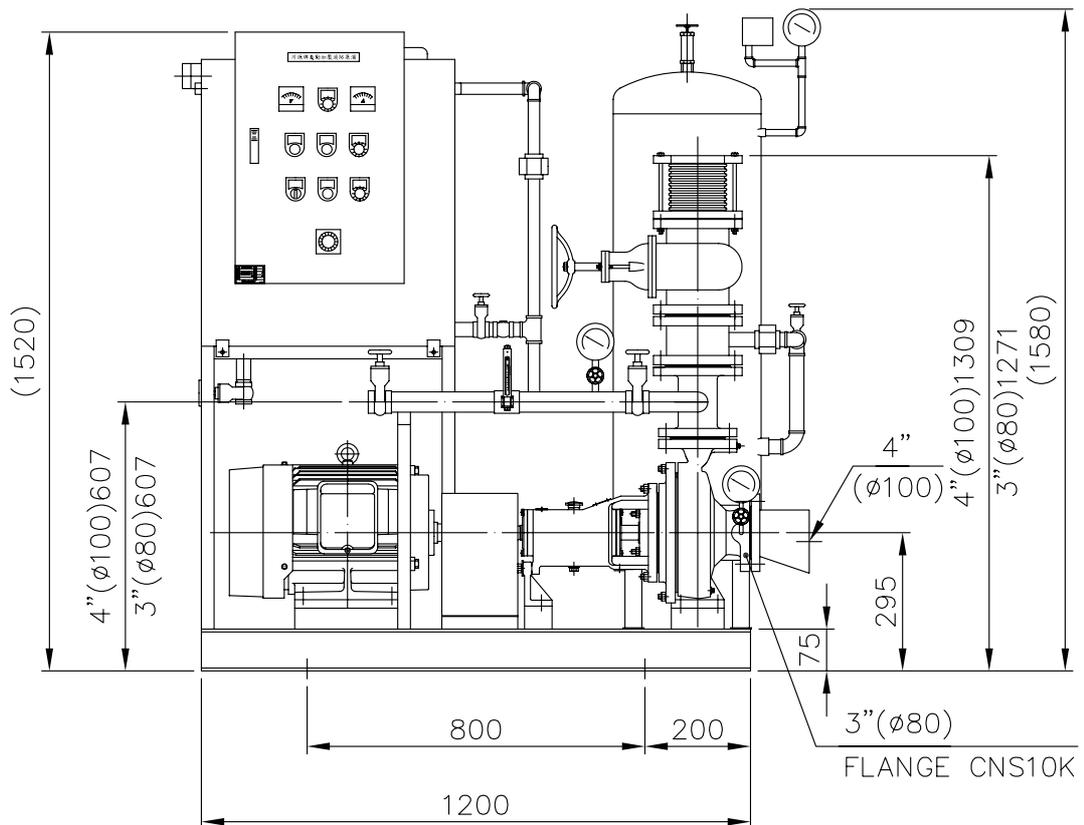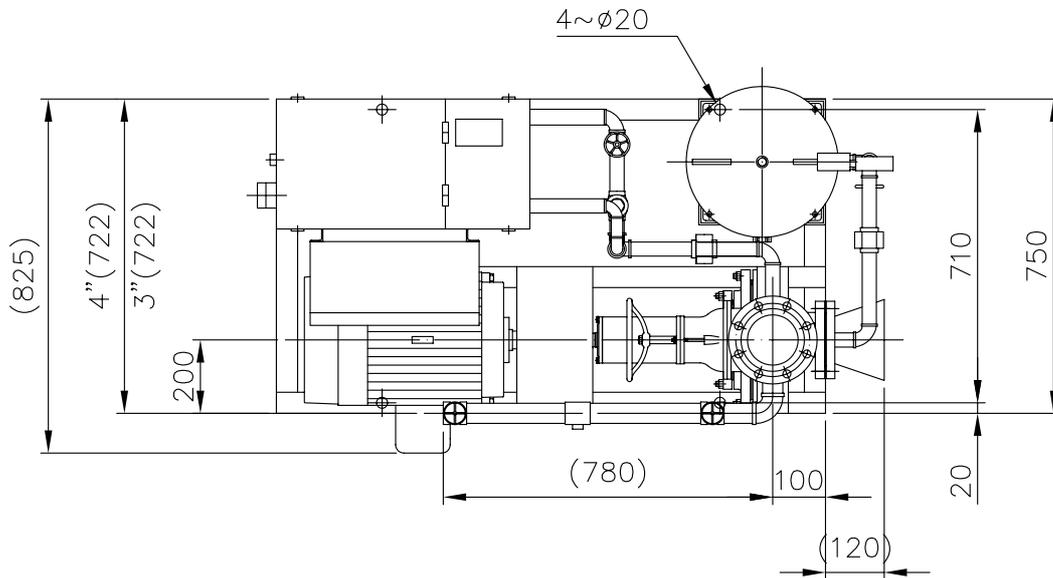

主 泵	KI-50-32-250	補 助 泵		認 證 性 能					
馬 達	15HP/2P	流 量 計	40A	揚程(M)	91				
壓力桶	100L	主幹管件標準	CNS10K	流量(L/min)	300				

自動加壓消防機組 FIRE FIGHTING BOOSTER UNITS		川源股份有限公司	DIMENSION	5K1526L4020A4H
---	--	----------	-----------	----------------




TYPE AF

HP

DIS

POLE-HZ

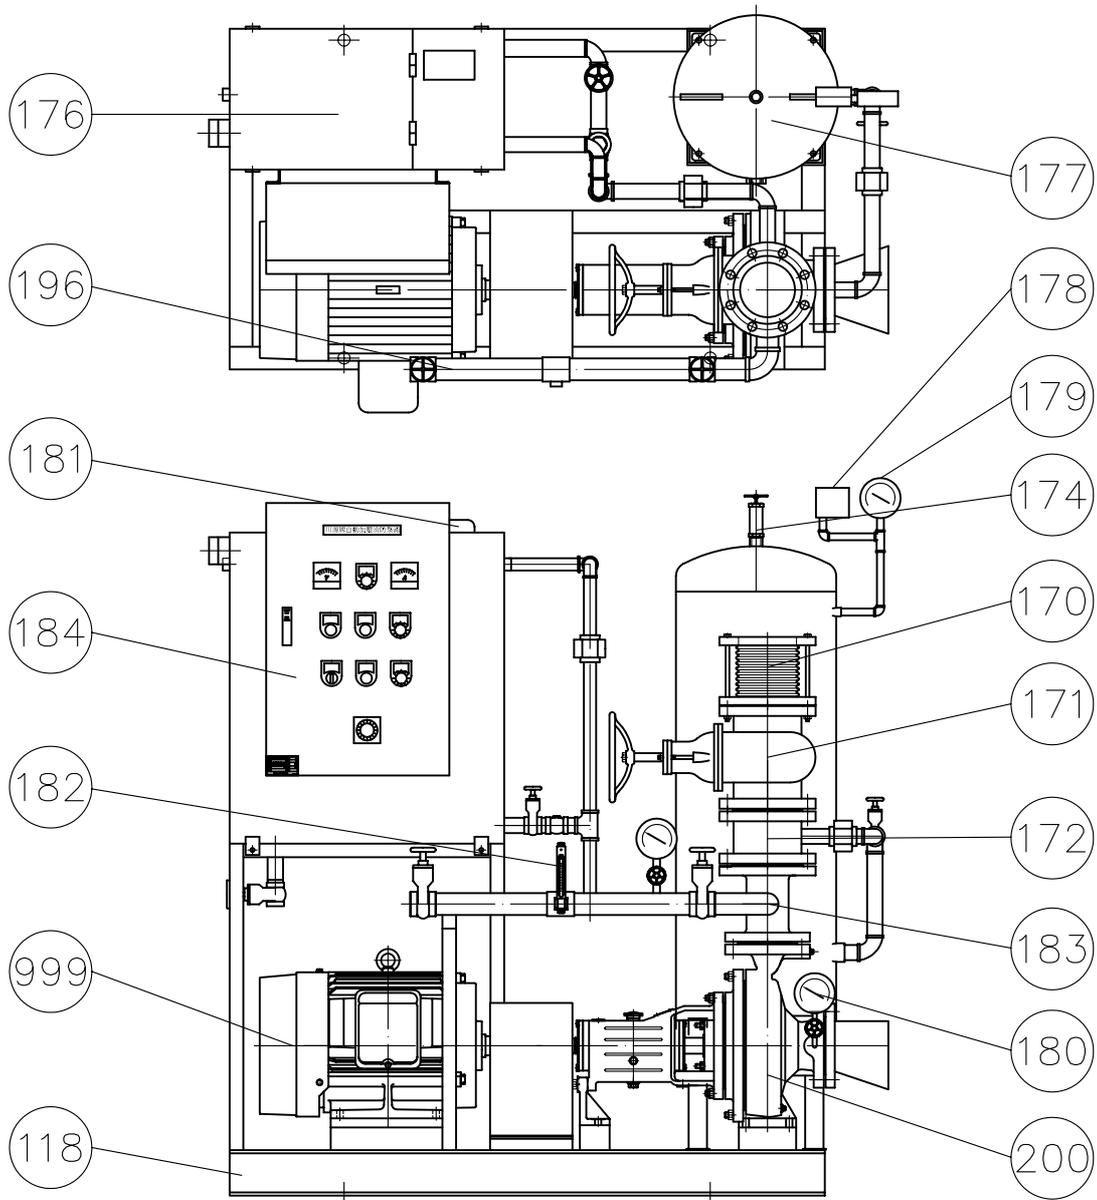

編號	名稱	材質	編號	名稱	材質
118	機座	SS400	180	連成計	—
170	防震軟管	SUS304	181	水位開關	液位式
171	調整閥	FC200/FCD450	182	流量測試計	—
172	逆止閥	FC200/FCD450	183	管接頭	FC200/FCD450
174	安全閥	—	184	控制箱	SS400
176	輔助水槽	SS400	196	流量測試管	SGP
177	壓力桶	SS400	200	泵浦	FC200/FCD450
178	壓力開關	—	999	馬達	
179	壓力錶	—			

消防泵浦機組  
FIRE FIGHTING BOOSTER UNITS

川源股份有限公司 CONSTRUCTION

5K01A-A