
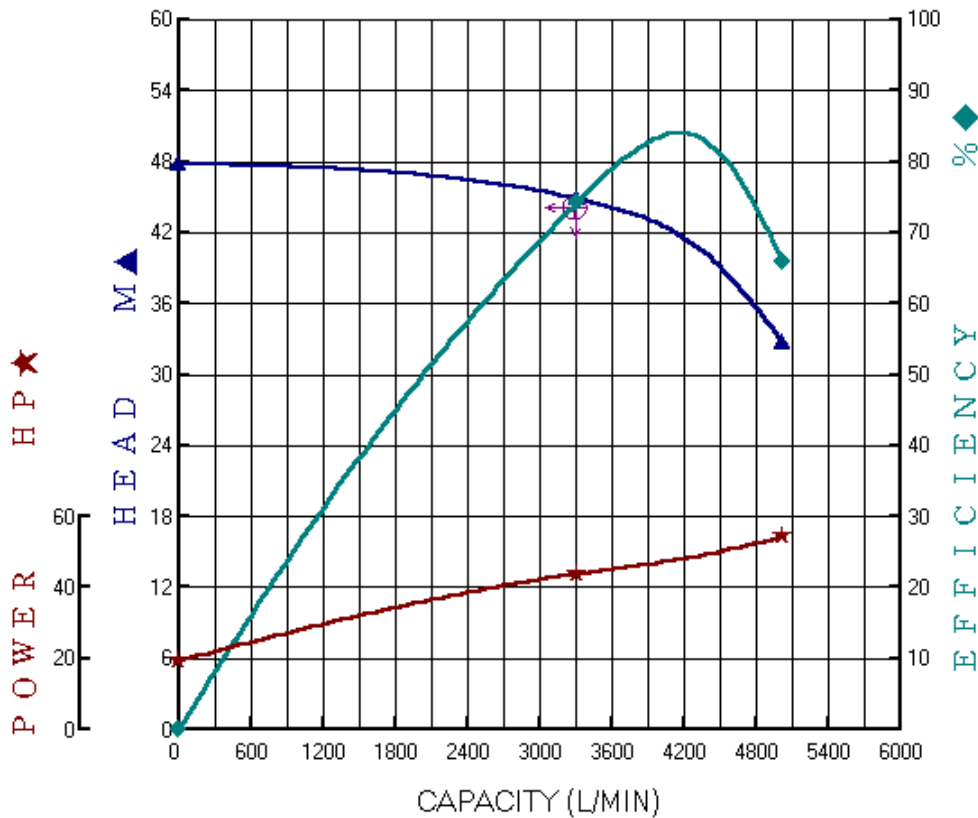


川 源 股 份 有 限 公 司

	固定式消防用加壓離心泵浦 測 試 報 告 FIRE PUMP TEST REPORT			認 可 號 碼 Order No	FP-9205
				合 格 判 定 Inspection	OK
機 型 Model	AF-350-150	額 定 輸 出 Output	50HP	製 造 號 碼 Manu. No.	送審專用
種 類 Type	單向吸入式離心幫浦	揚 程 Head	44m	機 組 入 口 口 徑 Inlet Dia	200mm
規 格 Specification	3φ x50HPx4Px380Vx6"	流 量 Capacity	3300l/min	機 組 出 口 口 徑 Outlet Dia	150mm

泵 浦 (Pump)						電 動 機 (Motor)					
序 號	轉 速 Speed	揚 程 Head	流 量 Cap.	水 馬 力 W.HP	效 率 Eff	電 壓 V	電 流 I	功 因 PF	入 力 Input	效 率 Eff.	軸 動 力 BHP
	RPM	M	L/min	HP	%	V	A		HP	%	HP
1	1760	47.8	0	0.00	0.0	380	32.53	0.734	21.07	92.0	19.38
2	1760	44.9	3317	32.56	74.3	380	62.60	0.862	47.61	92.0	43.80
3	1760	32.6	5029	35.84	66.0	380	77.06	0.868	59.01	92.0	54.29



主管：
Approved By

試驗員：
Checked By

試驗日期：
Test Date