

川 源 股 份 有 限 公 司



固 定 式 消 防 用 加 壓 離 心 泵 浦 測 試 報 告

FIRE PUMP TEST REPORT

認 可 號 碼

Order No

FP-9336-1


合 格 判 定

Inspection

OK

機 型 Model	AF-3125-150C	額 定 輸 出 Output	125HP	製 造 號 碼 Manu. No.	送審專用
種 類 Type	單向吸入式離心幫浦	揚 程 Head	84/83/82m	機 組 入 口 口 徑 Inlet Dia	200mm
規 格 Specification	3φ x125HPx4Px380Vx6"	流 量 Capacity	3300/3600/4000l/min	機 組 出 口 口 徑 Outlet Dia	200mm

序 號	泵 浦 (Pump)					電 動 機 (Motor)					
	轉 速	揚 程	流 量	水 馬 力	效 率	電 壓	電 流	功 因	入 力	效 率	軸 動 力
	Speed RPM	Head M	Cap. L/min	W.HP HP	Eff %	V	I A	PF	Input HP	Eff. %	BHP HP
1	1760	82.8	0	0.00	0.0	380	76.80	0.828	56.11	93.0	52.18
2	1760	84.5	3317	61.27	62.3	380	132.80	0.903	105.81	93.0	98.40
3	1760	83.8	3632	66.53	63.7	380	140.47	0.906	112.29	93.0	104.43
4	1760	82.2	4039	72.57	66.4	380	146.88	0.907	117.55	93.0	109.32
5	1760	79.9	4985	87.06	70.4	380	165.79	0.909	132.97	93.0	123.66
6	1760	77.3	5436	91.85	71.5	380	172.34	0.909	138.22	93.0	128.54
7	1760	75.0	6042	99.05	72.7	380	182.73	0.909	146.56	93.0	136.30

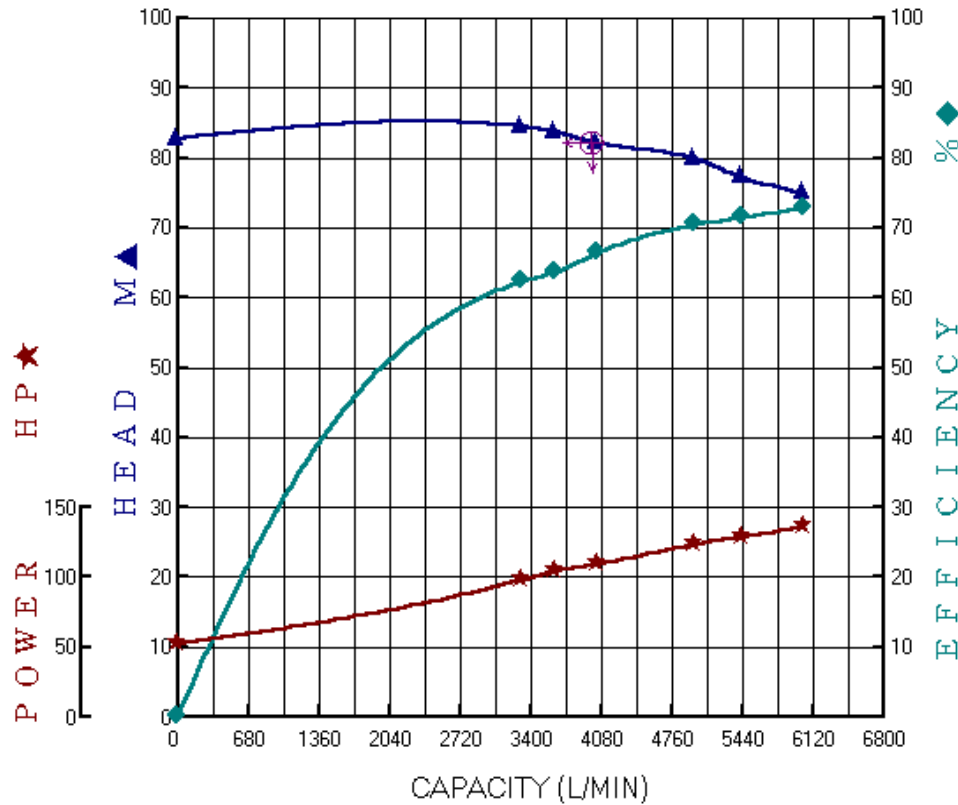

主管:
Approved By

試驗員:
Checked By

試驗日期:
Test Date

表單編號: Q0280

規格: A4

87.09.30 製訂

93/11/2





TYPE AF-3125-150C

HP 125

DIS 200(150)

POLE-HZ 4P-60

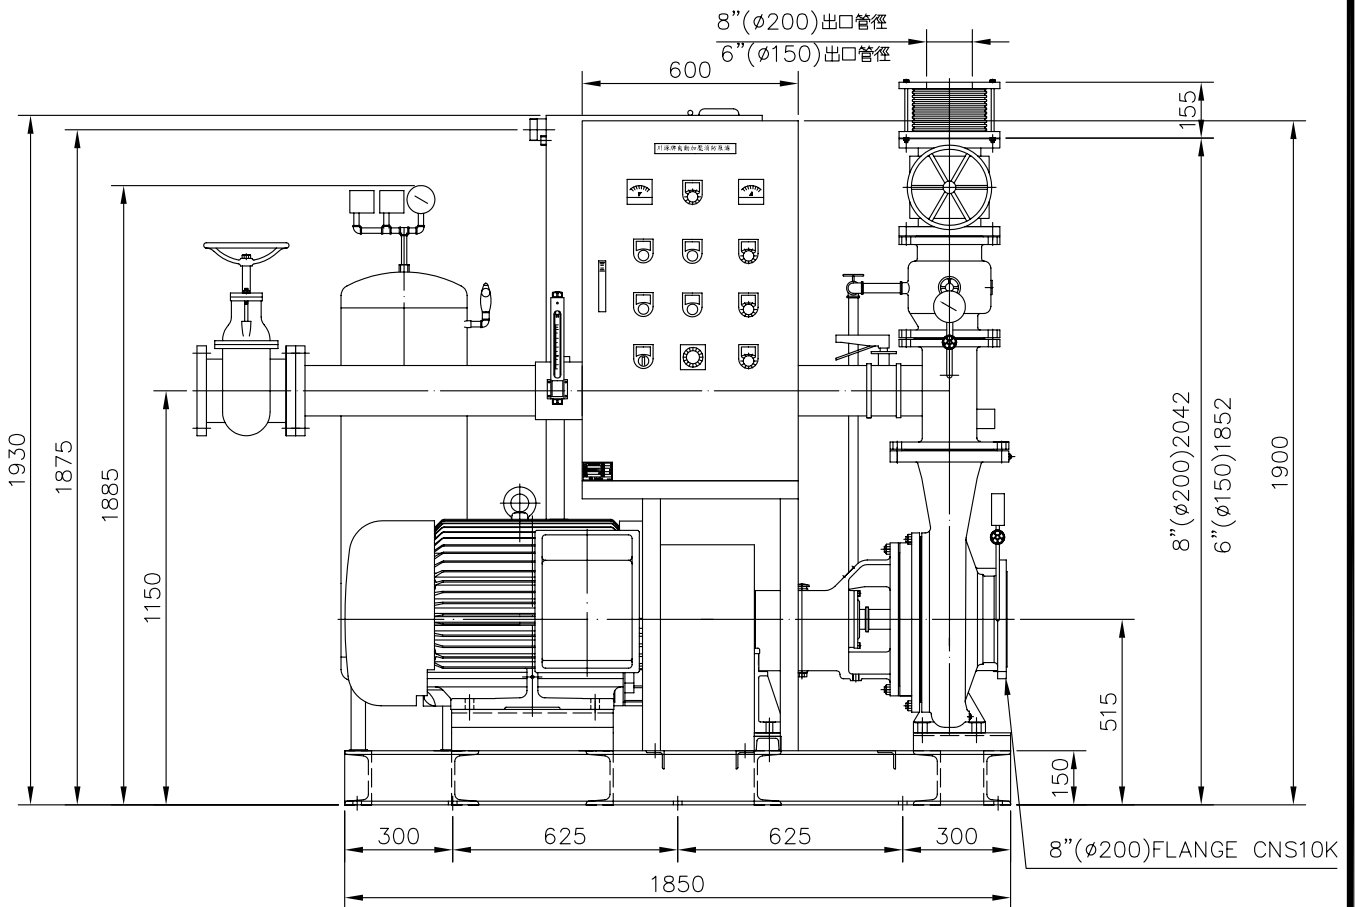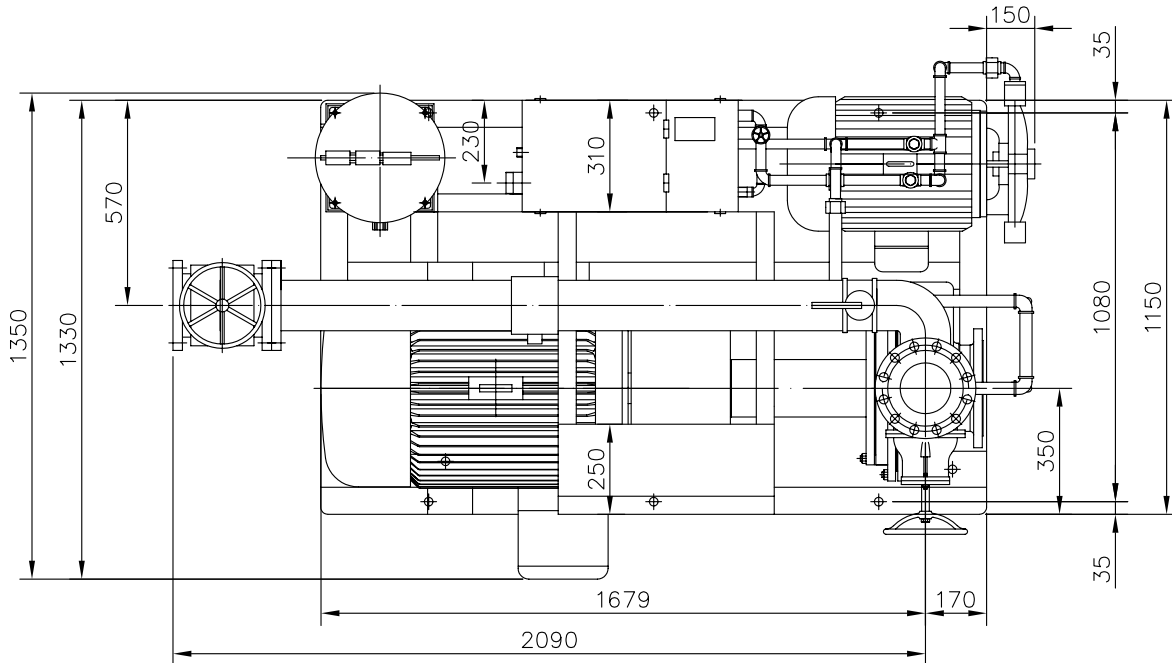

主系	KI-200-150-500	輔助系	15HP	認 證 性 能						
馬達	125HP/4P	流量計	125A	揚程(M)	84	83	82			
壓力桶	100L	主幹管件標準	CNS10K	流量(L/min)	3300	3600	4000			

消防泵浦機組
FIRE FIGHTING BOOSTER
UNITS

川源股份有限公司

DIMENSION

5KA24658020BWC




TYPE AF

HP

DIS

POLE-HZ

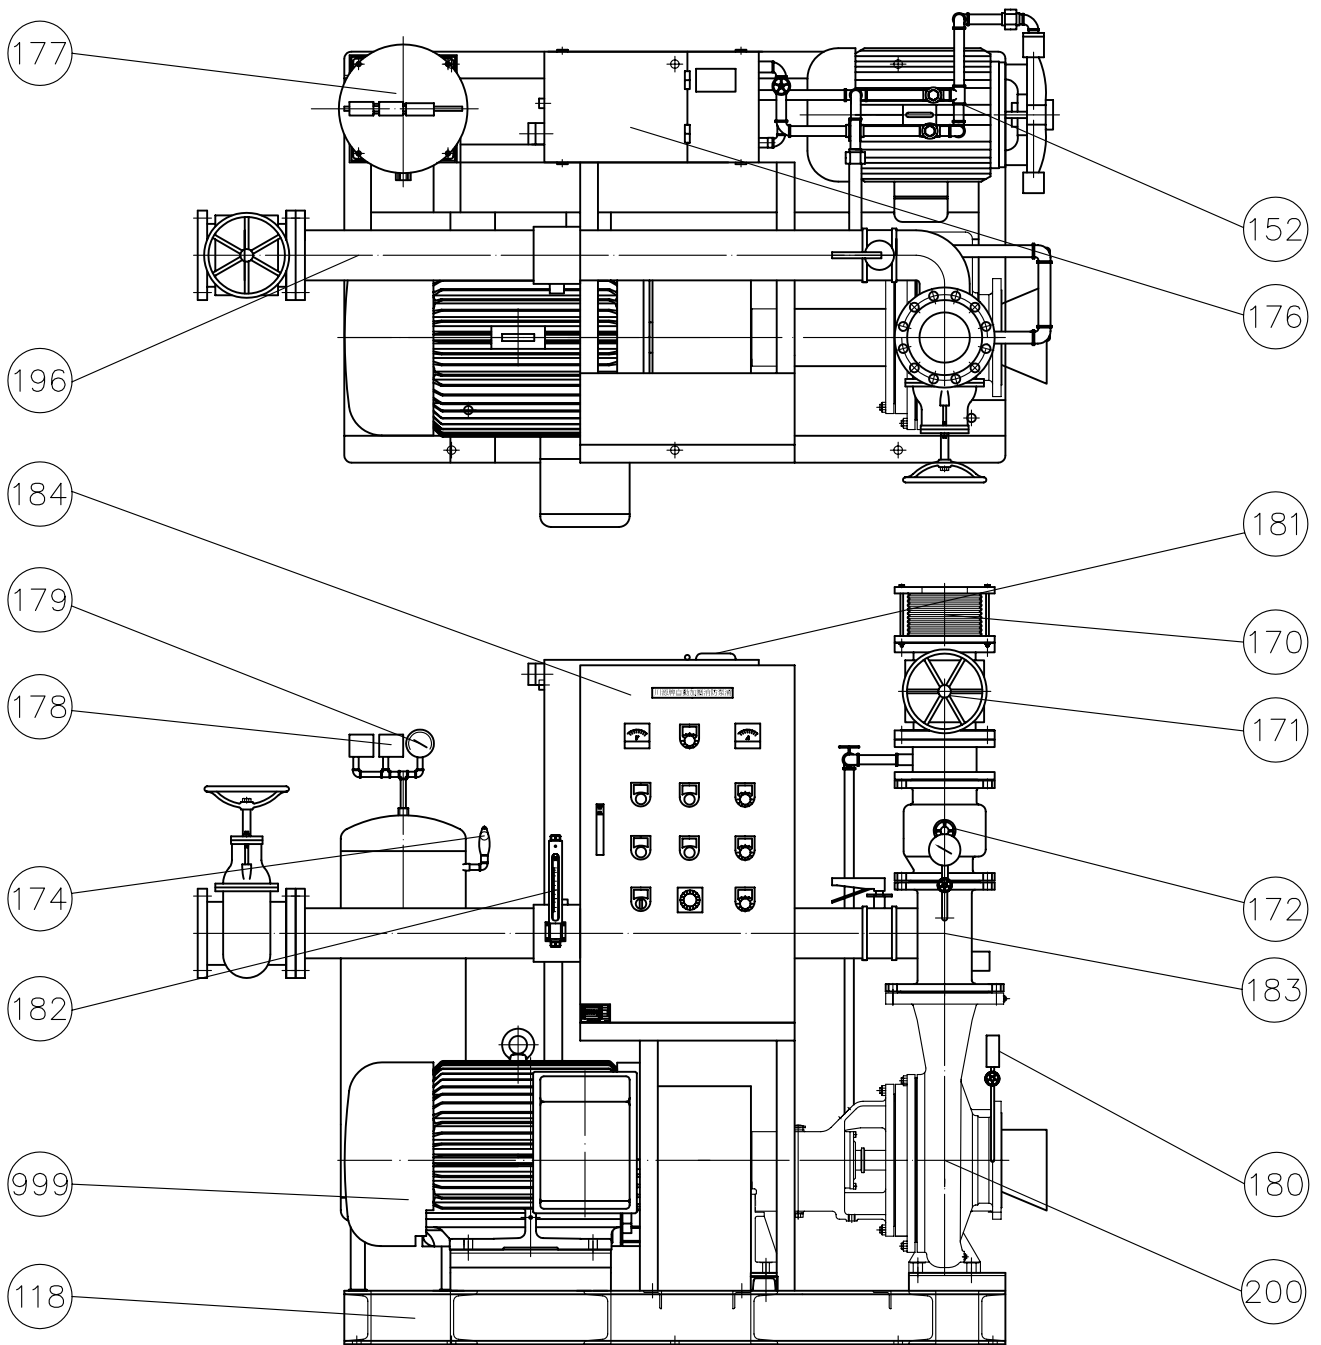

編號	名稱	材質	編號	名稱	材質
118	機座	SS400	179	壓力錶	—
152	補助泵	FC200/FC450	180	連成計	—
170	防震軟管	SUS304	181	水位開關	液位式
171	調整閥	FC200/FC450	182	流量測試計	—
172	逆止閥	FC200/FC450	183	管接頭	FC200/FC450
174	安全閥	—	184	控制箱	SS400
176	輔助水槽	SS400	196	流量測試管	SGP
177	壓力桶	SS400	200	泵浦	FC200/FC450
178	壓力開關	—	999	馬達	—

自動加壓消防機組

FIRE FIGHTING BOOSTER UNITS

川源股份有限公司 CONSTRUCTION

5K1BC